

Российская Федерация
Республика Хакасия
Алтайский район
Администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021г.

№ 118

с. Аршаново

Об актуализации схемы водоснабжения Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2022 год

В соответствии с п. 1 ч.4 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», ст. 41,47 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет, Администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации Аршановского сельсовета в сети «Интернет».

Глава Аршановского сельсовета



Л.Н.Сыргашев



Утверждаю:

Руководитель МКП «Тепло»

Подкопаев А.Ю.

10.10.2021г.

МКП «Тепло»

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения на 2022 год

Производственная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. «416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и согласно расчетов, произведенных МКП «Тепло».

Паспорт производственной программы

Наименование предприятия: Муниципальное казенное предприятие «Тепло»

Адрес: 655682, Республика Хакасия, Алтайский район, село Аршаново, ул. Ленина,69

Тел. 8/39041/27942

Email: mup_teplo1@mail.ru

ИНН/КПП 1904004931/190401001

ОГРН 1061901036339

Руководитель Подкопаев Антон Юрьевич

Наименование уполномоченного органа: Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия, адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Щетинкина, 18

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

МКП «Тепло» осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с Уставом: дополнительный вид деятельности:

- 36.00.2 распределение воды для питьевых и промышленных нужд
- 36.00.1 забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

Цель производственной программы

Целью производственной программы МКП «Тепло» по водоснабжению на 2022 год является добыча и распределение воды, гарантирующее возможность получения потребителями услуг холодного водоснабжения- объема и качества, удовлетворяющих требования СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СанПиН 2.1.4.559-96, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

На 2022 год предусматриваются следующие объемы по добыче холодной воды и оказания услуг по холодному водоснабжению:

Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования	
	Ед.измерения	Планируемый объем ХВС
Поднято воды – всего	Куб.м	3090
Расход воды на коммунально-бытовые нужды	Куб.м	40
Объем воды, полученной со стороны	Куб.м	-
Подано воды в сеть	Куб.м	3086
Потери воды	Куб.м	-
Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды	%	-
Объем реализации воды по категориям потребителей:	Куб.м	3086
-населению	Куб.м	-
-бюджетным учреждениям	Куб.м	3086
-прочим потребителям	Куб.м	-
Протяженность водопроводных сетей	Км	3,227
Количество скважин	Шт	2
Средне-списочная численность ОПШ	Человек	1

Объемы реализации холодной воды на 2022 год определены на основании расчетов на отпуск холодной воды по группам потребителей на основании методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения Приказ

№1746-э от 27.12.2013г. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определены в соответствии с требованием СНиП 2.04.01-85 и СНиП 2.09.02-05.

Показатели качества холодной воды, установленные СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества.», достигаются путем соблюдения требований технологических регламентов. Контроль за качеством питьевой воды осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности МКП «Тепло» в сфере водоснабжения

Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Ожидаемый эффект (экономия)	
			Тыс.руб.	%
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения				
Капитальный ремонт здания насосной станции	2022, 3 квартал	11,68	-	-
Текущий ремонт здания насосной станции	2022, 2 квартал	4,61	-	-
Текущий ремонт системы водоснабжения н/станции	2022, 2 квартал	5,63	-	-
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды				
-	-	-	-	-
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке				
-	-	-	-	-
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов				
-	-	-	-	-

Финансирование производственной программы осуществляется за счет получения доходов от реализации услуг по водоснабжению.

Срок реализации производственной программы с 01.01.2022 по 31.12.2022гг


Схема холодного водоснабжения

Утверждаю:

Подкопаев А.Ю.




Руководитель

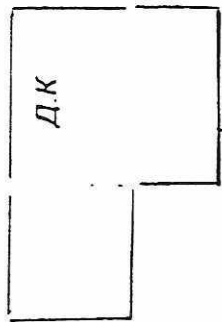

тк-4

ул. Ленина


Сельский совет

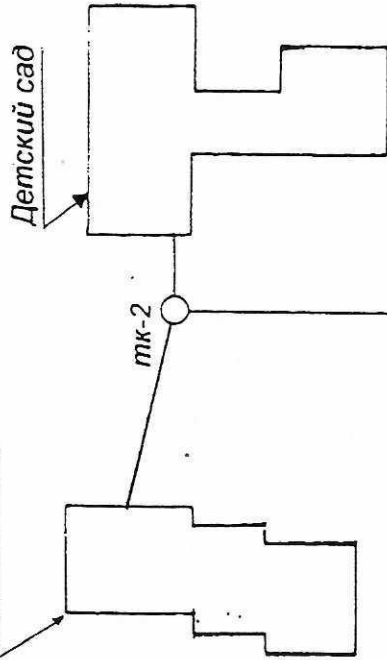

Детский сад

тк-2

Средняя школа

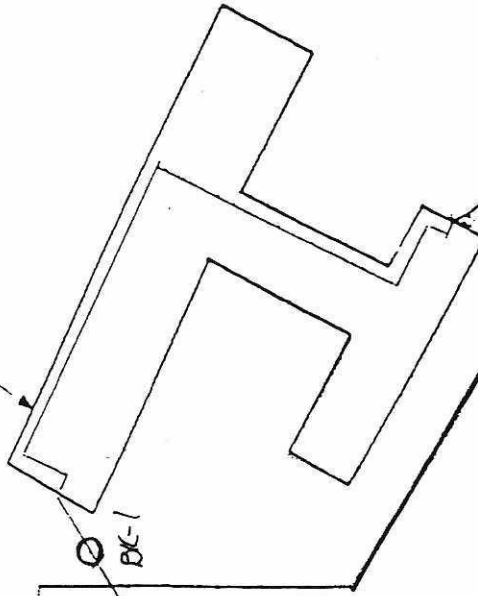


ВК-1

тк-3

тк-1

Котельная

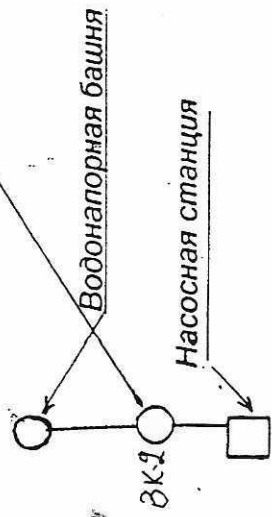

Водонапорная башня

Насосная станция

ВК-2

ул. Столбегова

Утверждаю:

Руководитель МУП «Тепло»
С.С. Р. * 09.08.2017 *
А.Р. * 09.08.2017 *
А.Р. * 09.08.2017 *

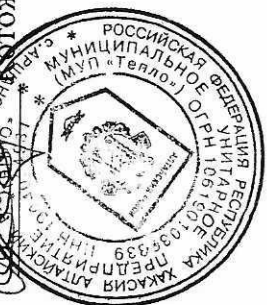


Схема водопровод аал Саргыков

